


**„Clean Air Plus“ recirkuliacijos
rinkinys, pradinė įranga
DWZ1IX1C6**

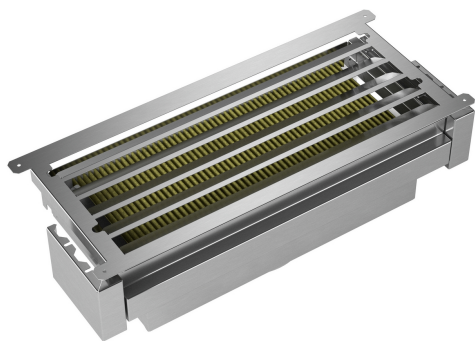

- **Clean Air Plus kvapų filtras:** iš oro filtruoja labai didelį kiekį virtuvės kvapų.

Techniniai duomenys

Gaminio su pakuote išmatavimai (AxPxG): 370x300x700 mm
Paletės išmatavimai (aukštis x plotis x gylis), cm: 200.0 x 80.0 x 120.0
Kiekis paletėje(vnt): 20
Svoris neto: 5.1 kg
Svoris bruto: 6.6 kg
EAN kodas: 4242005179879




„Clean Air Plus“ recirkuliacijos rinkinys, pradinė įranga DWZ1IX1C6

Papildoma įranga

- Recirkuliacinei ventiliacijai
- Tinka teleskopiniams, tam tikriems skliautiniams ir integruojamiems dėžiniams garų rinktuvams
- Kvapų pašalinimas: > 90 %
- Clean Air Plus kvapų filtro tarnavimo laikas: mažiausiai 12 mėnesių
- Anti-fish technologija: specialiai sukurta keptos žuvies kvapui pašalinti
- Anti-pollen technologija: filtras sulaiko 99 % oru sklindančių žiedadulkių ir nukenksmina surinktus alergenų.
- Skirtas montuoti viršutinėje spintelėje.
- Komplektą sudaro filtro korpusas su specialaus dizaino dangteliu, Clean Air Plus aktyvintosios anglies filtras, lanksti žarna, 2 žarnos spaustukai ir montavimo medžiaga

„Clean Air Plus“ recirkuliacijos rinkinys, pradinė įranga DWZ1IX1C6

Matmenys, mm
Integruotos konstrukcijos gaubto su
recirkuliacijos rinkiniu ir dūmtraukio
pailginimo montavimas

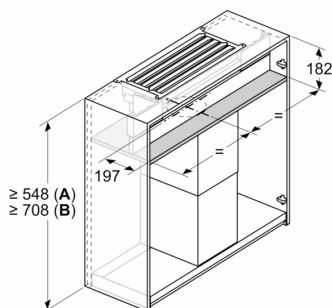


Derinant su dūmtraukio pailginimu reikalingos
tarpinės grindys viršutiniui kanalui pritvirtinti

A: Dūmtraukio pailginimas – 187–360 mm

B: Dūmtraukio pailginimas – 450–854 mm


Matmenys, mm
Integruotos konstrukcijos gaubto su
recirkuliacijos rinkiniu ir dūmtraukio
pailginimo montavimas – 187–360 mm

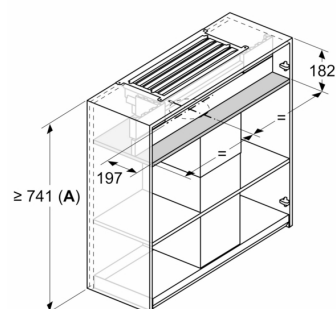

Derinant su dūmtraukio pailginimu reikalingos
tarpinės grindys viršutiniui kanalui pritvirtinti


A: Trumpas dūmtraukio pailginimas

Matmenys, mm
Ventiliatoriaus bloko su recirkuliacijos
rinkiniu montavimas

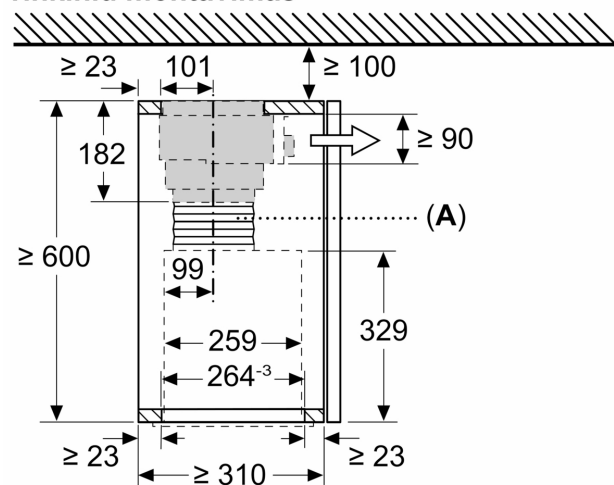


A: Lanksti žarna

Matmenys, mm
Ventiliatoriaus bloko su recirkuliacijos
rinkiniu montavimas

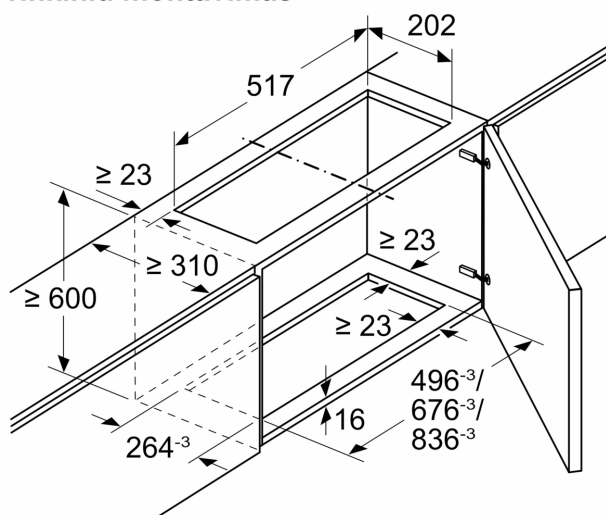


Matmenys, mm
**Ištraukiamojo gartraukio su recirkuliacijos
rinkiniu ir nuleidžiamuoju rėmu
montavimas**

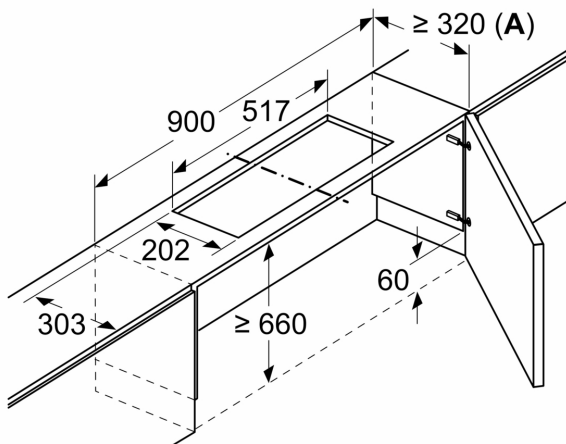


A: Žr. derinimo lentelę


Matmenys, mm
**Ištraukiamojo gartraukio su recirkuliacijos
rinkiniu ir nuleidžiamuoju rėmu
montavimas**

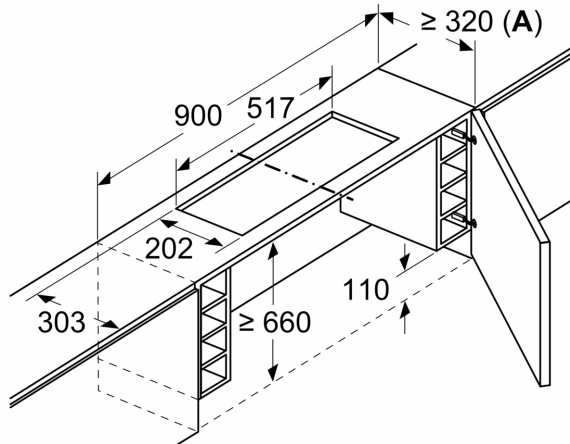


A: Žr. derinimo lentelę

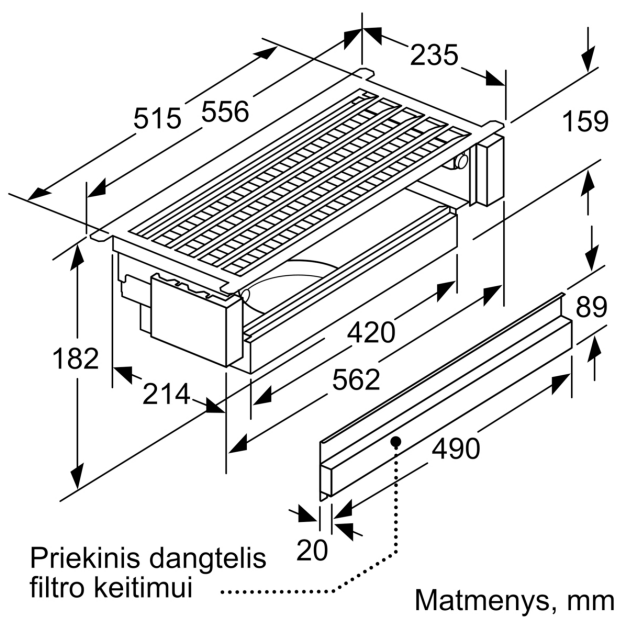


Matmenys, mm
**Ištraukiamojo gartraukio su recirkuliacijos
rinkiniu montavimas**

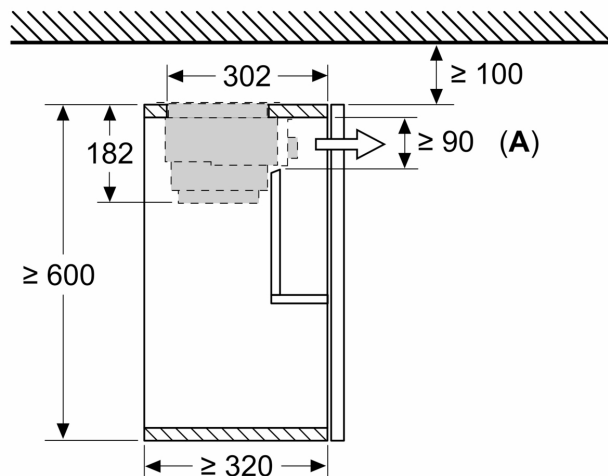

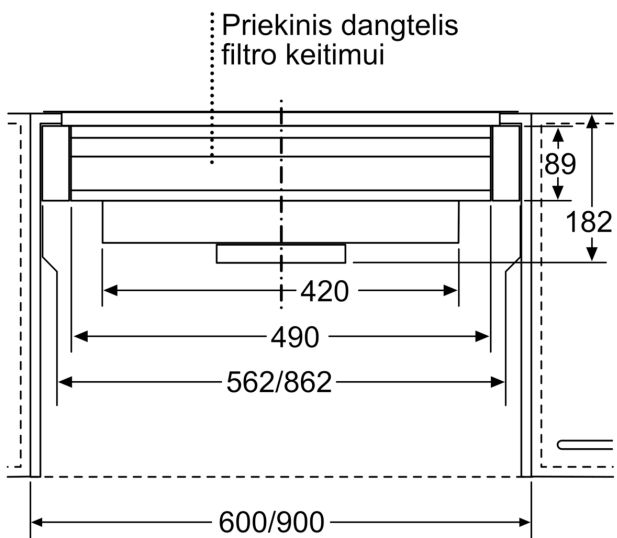


Matmenys, mm

Matmenys, mm
**Ištraukiamojo gartraukio su recirkuliacijos
rinkiniu montavimas**

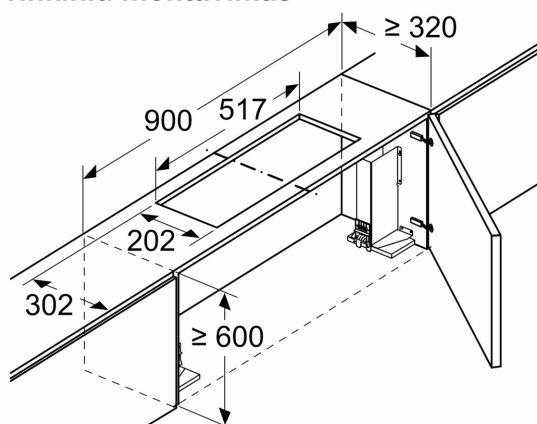


Recirkuliacijos rinkinio negalima montuoti
spintose su skersiniu (pakeliamosiomis
durelėmis)

Matmenys, mm
**Ištraukiamojo gartraukio su recirkuliacijos
rinkiniu montavimas**

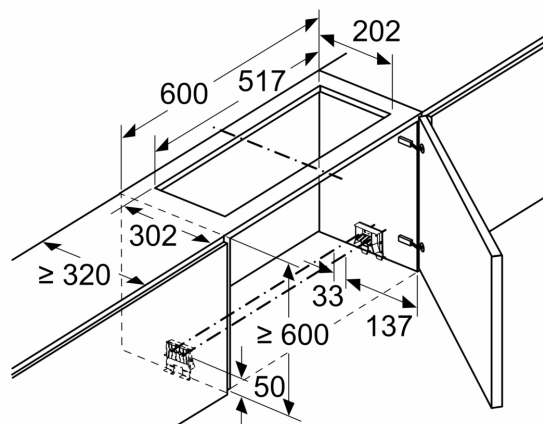


Recirkuliacijos rinkinio negalima montuoti
spintose su skersiniu (pakeliamosiomis
durelėmis)

Matmenys, mm
**Ištraukiamojo gartraukio su recirkuliacijos
rinkiniu ir nuleidžiamuoju rėmu
montavimas**

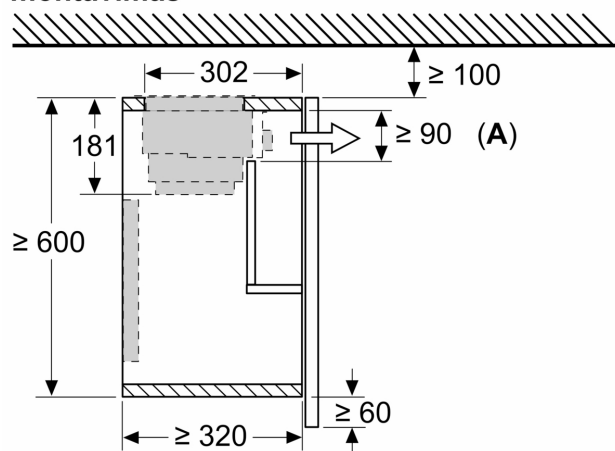


A: Filto keitimas

Matmenys, mm
**Integruotos konstrukcijos gaubto su
 recirkuliacijos rinkiniu montavimas**

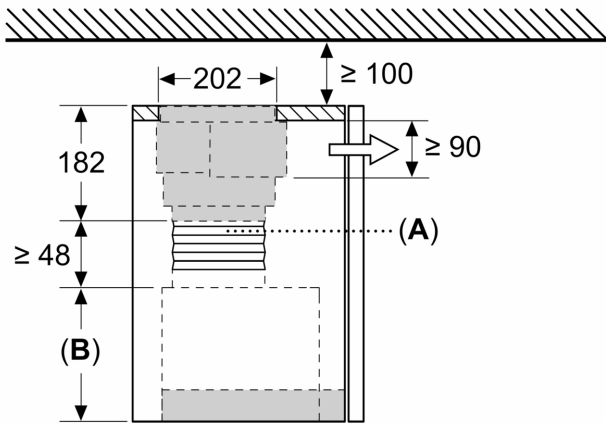

A: Lanksti žarna
B: Prietaiso aukštis

Matmenys, mm
**Integruotos konstrukcijos gaubto su
 recirkuliacijos rinkiniu montavimas**

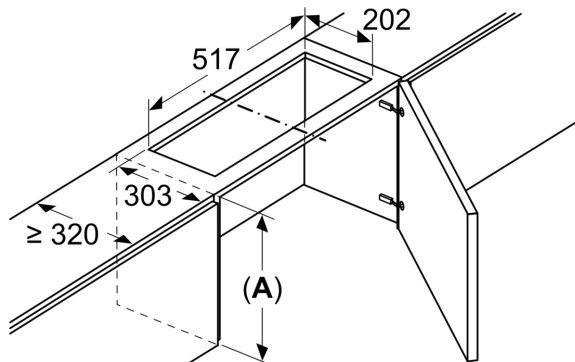

Recirkuliacijos rinkinio negalima montuoti
 spintose su skersiniu (pakeliamosiomis
 durelėmis)

A: ≥ prietaiso aukštis + 230 mm